


先月のCO₂排出量のお知らせ

【街区全体の実績】

2025年12月


月別 CO₂排出量の推移

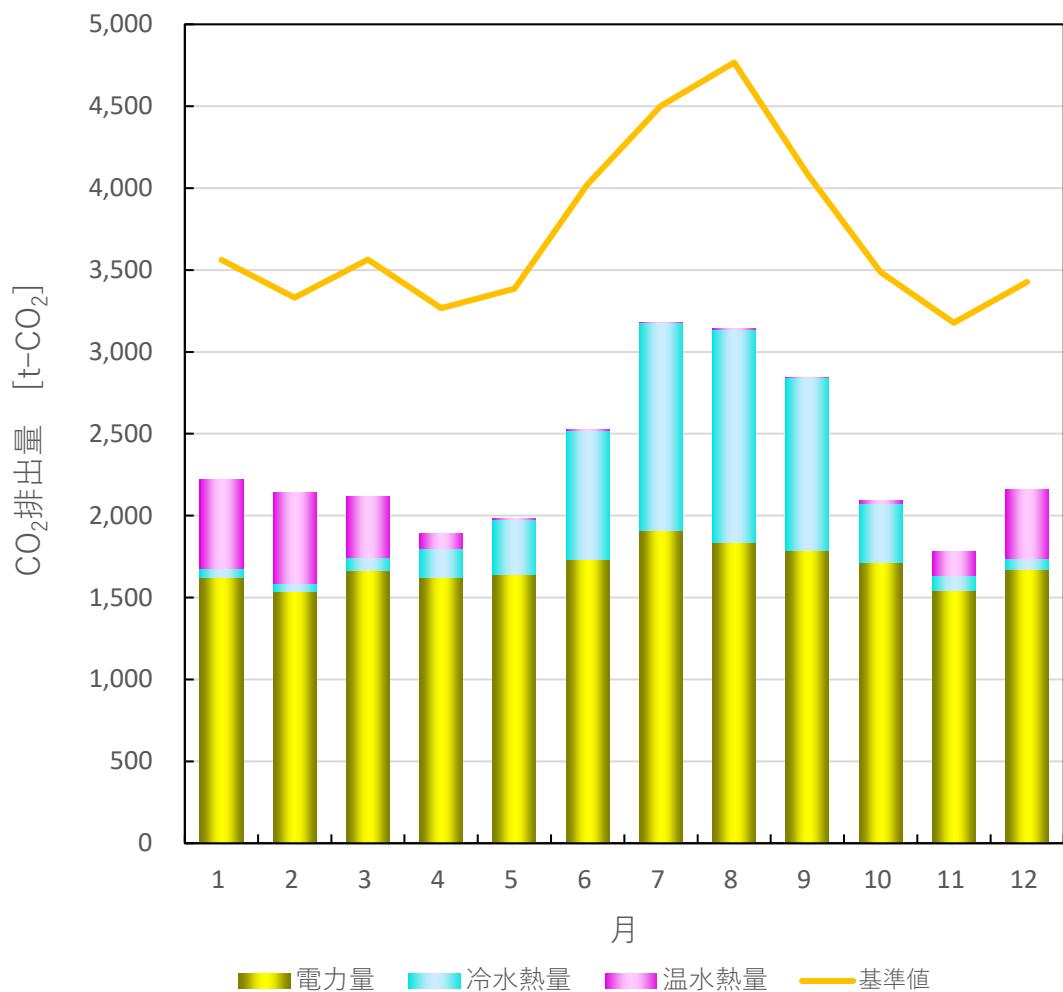

単位 : t-CO₂

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CO ₂ 排出量	2,224	2,144	2,116	1,894	1,984	2,524	3,182	3,142	2,847	2,095	1,784	2,159
基準値	3,563	3,331	3,565	3,267	3,386	4,022	4,501	4,767	4,086	3,488	3,178	3,428
基準値比	62%	64%	59%	58%	59%	63%	71%	66%	70%	60%	56%	63%

基準値：2004年度 – 2006年度の平均値




前年のCO₂排出量

【街区全体の実績】

2024年


月別 CO₂排出量の推移

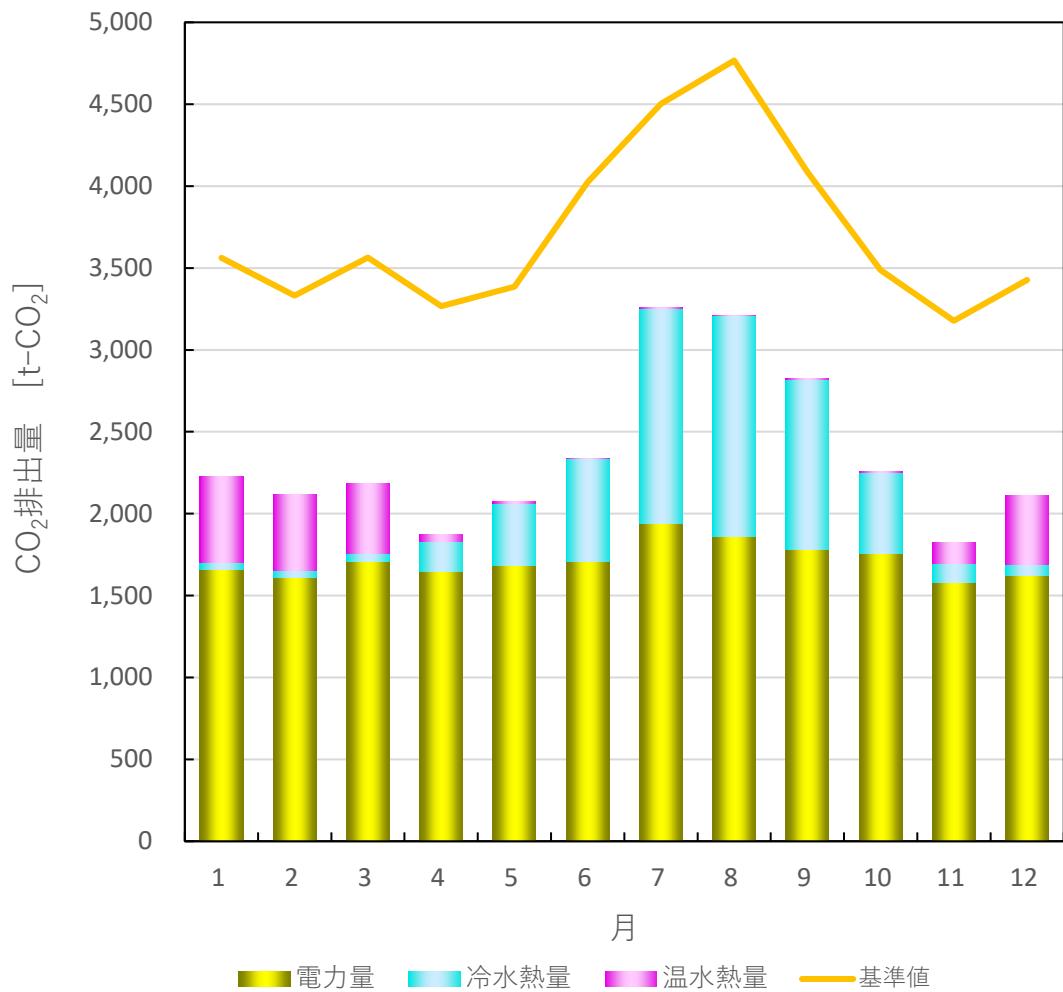

単位 : t-CO₂

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CO ₂ 排出量	2,227	2,119	2,186	1,876	2,072	2,340	3,257	3,212	2,826	2,255	1,822	2,111
基準値	3,563	3,331	3,565	3,267	3,386	4,022	4,501	4,767	4,086	3,488	3,178	3,428
基準値比	63%	64%	61%	57%	61%	58%	72%	67%	69%	65%	57%	62%

基準値 : 2004年度 – 2006年度の平均値




先月のCO₂排出量のお知らせ


【各棟の実績】

2025年12月


オフィスタワーX

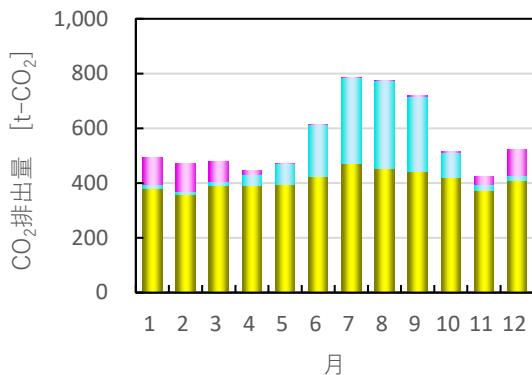


オフィスタワーY

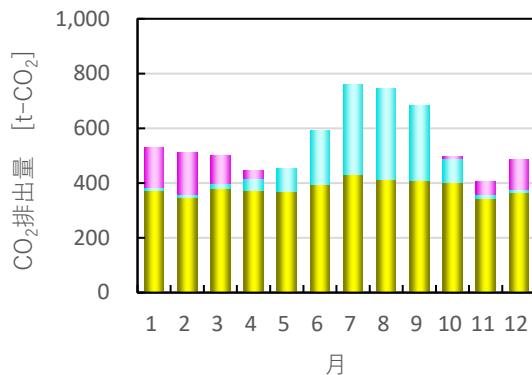


オフィスタワーZ

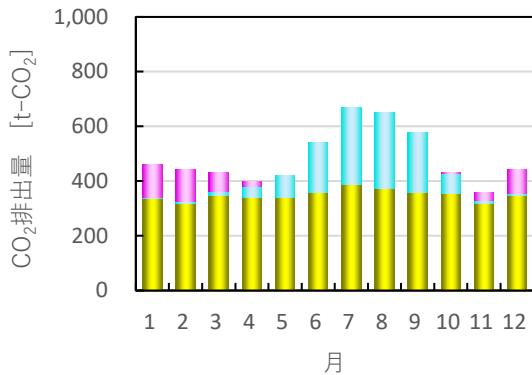


オフィスタワーW

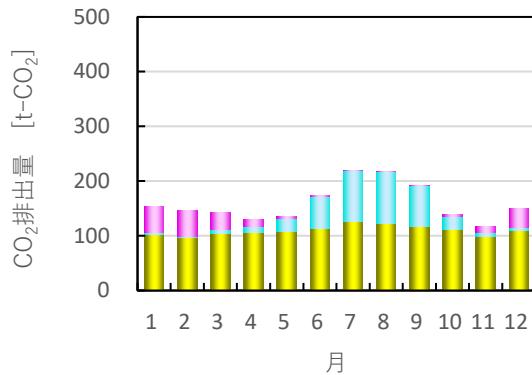


商業棟・展示棟

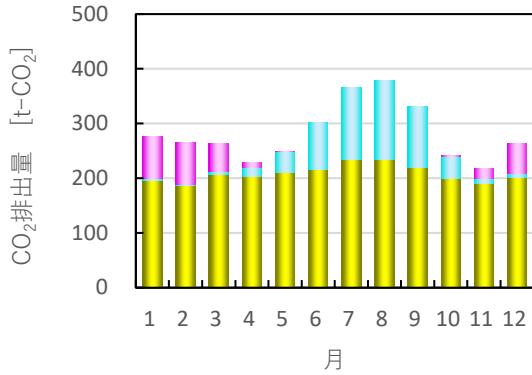


整備棟

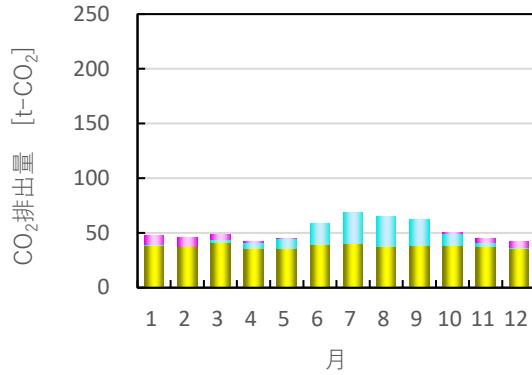

第一生命ホール

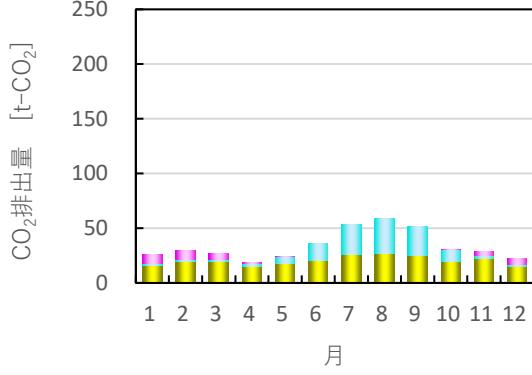

共通使用部分

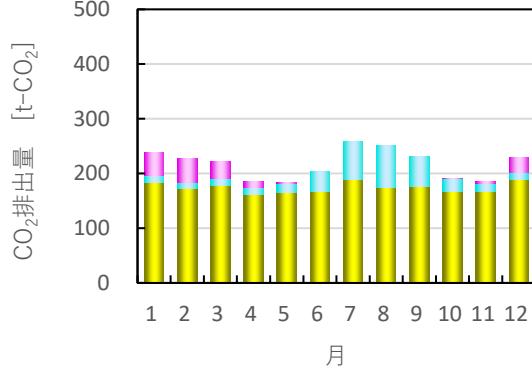




前年のCO₂排出量


【各棟の実績】

2024年


オフィスタワーX

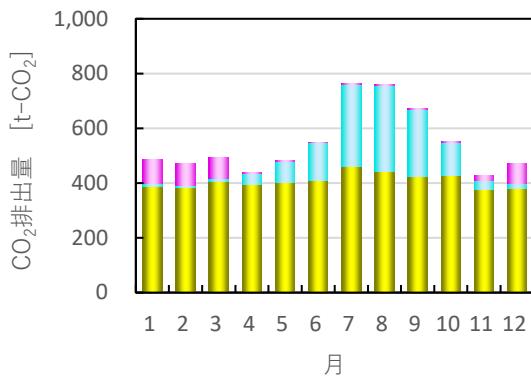


オフィスタワーY

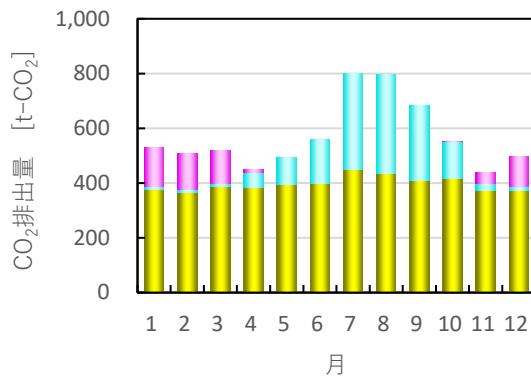


オフィスタワーZ

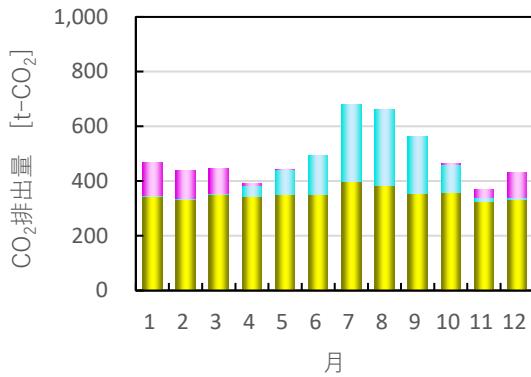


オフィスタワーW

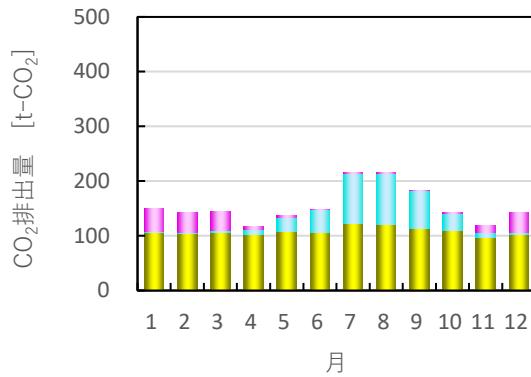


商業棟・展示棟

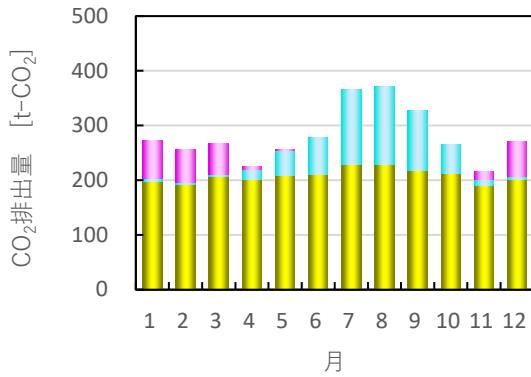

整備棟

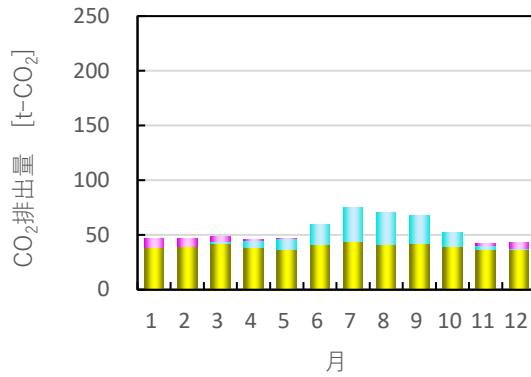

第一生命ホール

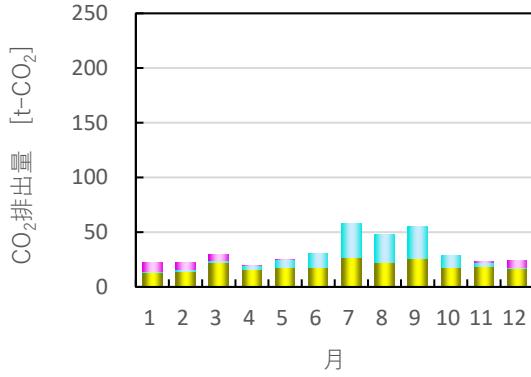

共通使用部分

