


# 先月のCO<sub>2</sub>排出量のお知らせ

【街区全体の実績】

2026年3月


月別 CO<sub>2</sub>排出量の推移

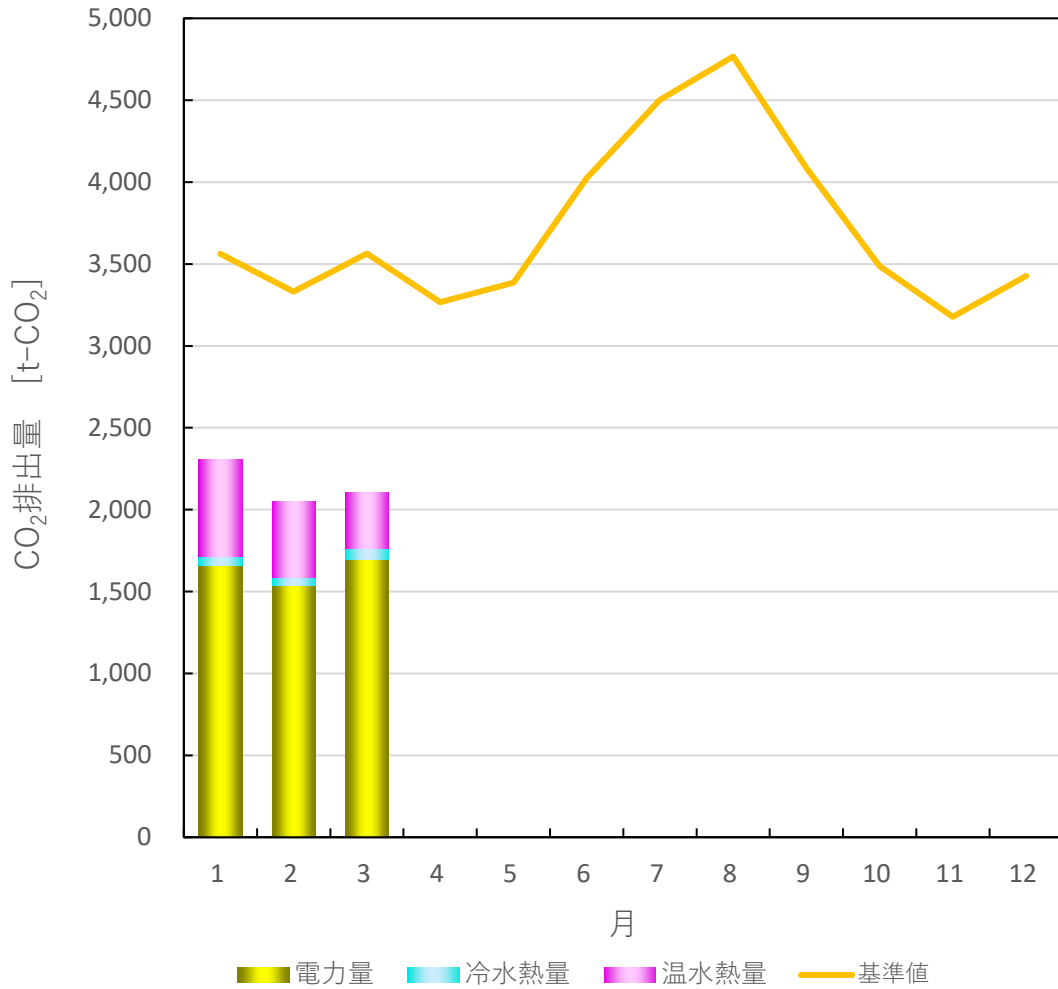

単位：t-CO<sub>2</sub>

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CO <sub>2</sub> 排出量	2,309	2,052	2,107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基準値	3,563	3,331	3,565	3,267	3,386	4,022	4,501	4,767	4,086	3,488	3,178	3,428
基準値比	65%	62%	59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基準値：2004年度－2006年度の平均値




# 前年のCO<sub>2</sub>排出量

【街区全体の実績】

2025年


月別 CO<sub>2</sub>排出量の推移

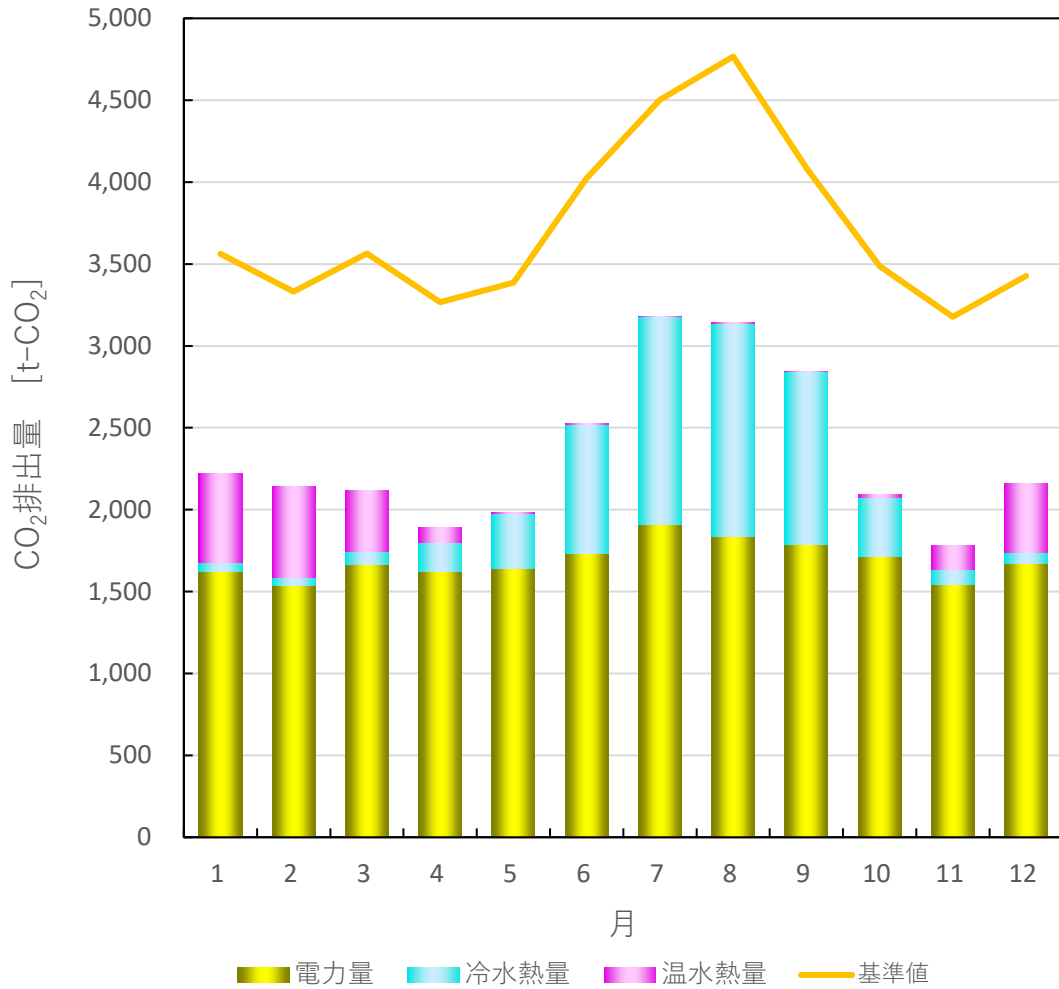

単位：t-CO<sub>2</sub>

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CO2排出量	2,224	2,144	2,116	1,894	1,984	2,524	3,182	3,142	2,847	2,095	1,784	2,159
基準値	3,563	3,331	3,565	3,267	3,386	4,022	4,501	4,767	4,086	3,488	3,178	3,428
基準値比	62%	64%	59%	58%	59%	63%	71%	66%	70%	60%	56%	63%

基準値：2004年度－2006年度の平均値




# 先月のCO<sub>2</sub>排出量のお知らせ


## 【各棟の実績】

2026年3月


オフィスタワーX

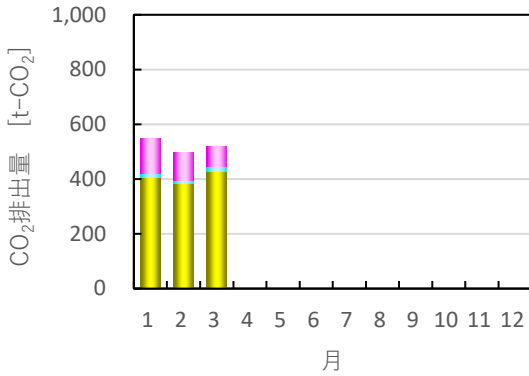


オフィスタワーY

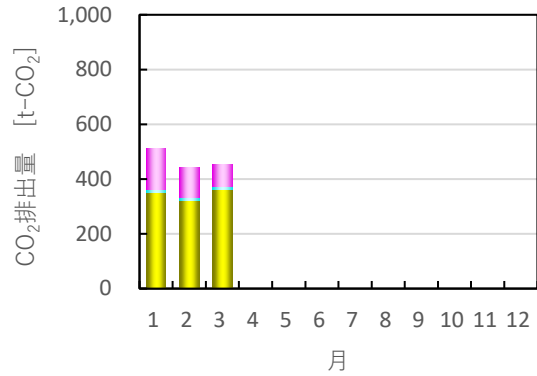


オフィスタワーZ

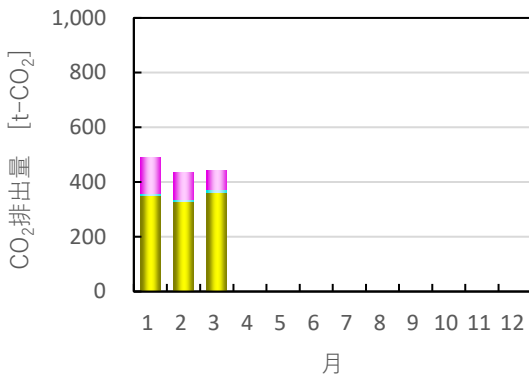


オフィスタワーW

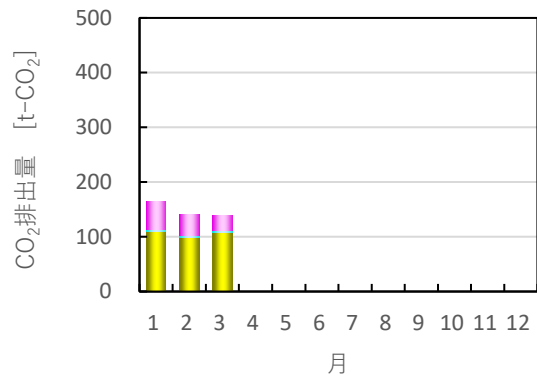


商業棟・展示棟

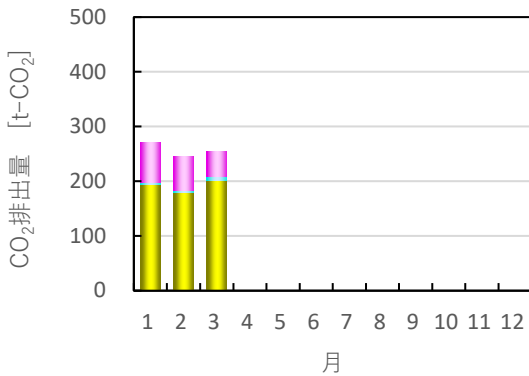


整備棟

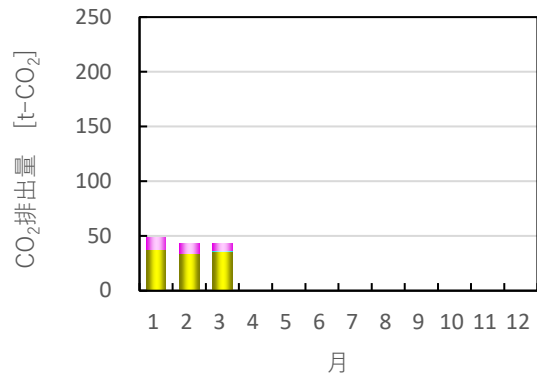


第一生命ホール

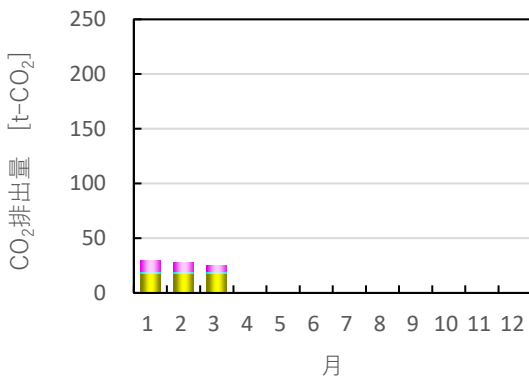

共通使用部分

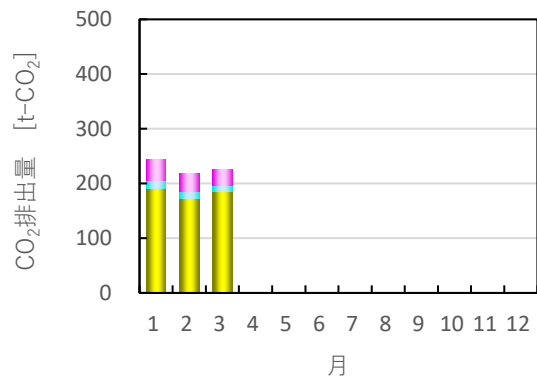




# 前年のCO<sub>2</sub>排出量


## 【各棟の実績】

2025年


オフィスタワーX

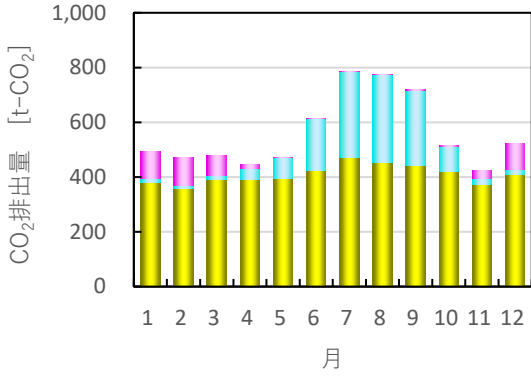


オフィスタワーY

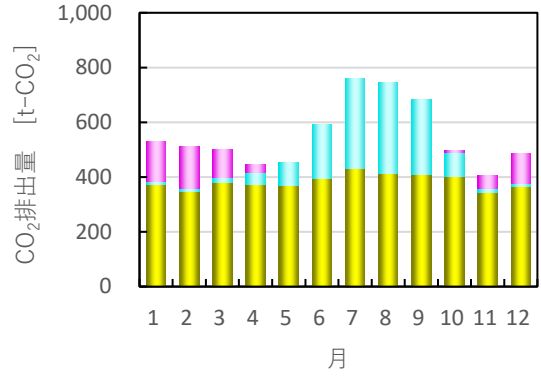


オフィスタワーZ

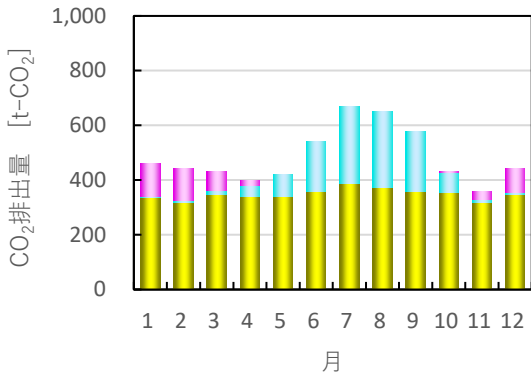


オフィスタワーW

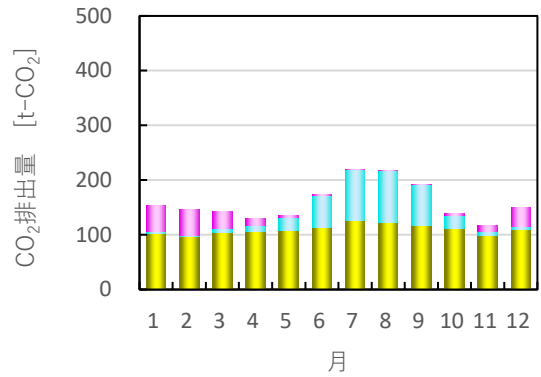


商業棟・展示棟

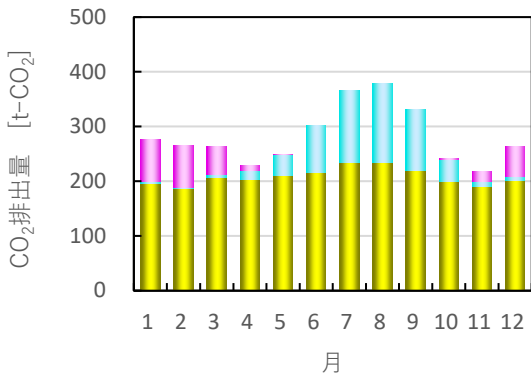

整備棟

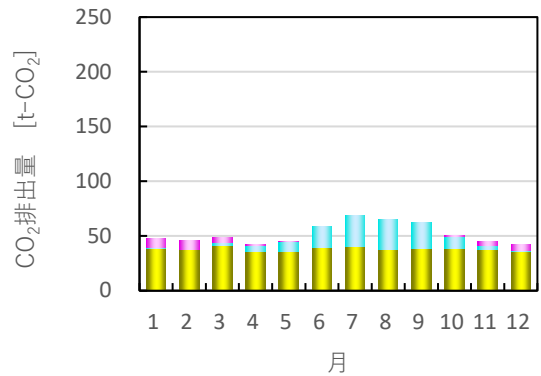

第一生命ホール

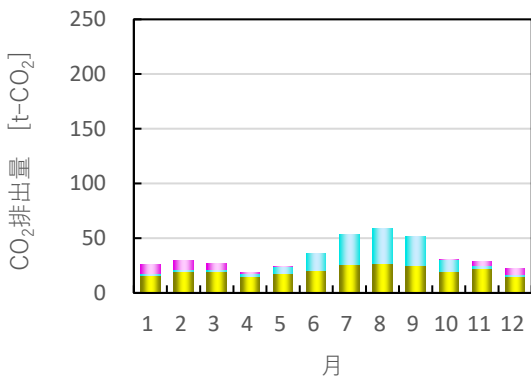

共通使用部分

